

**Пояснювальна записка до Інвестиційної програми (Інвестиційного проекту) МКП
«Хмельницькводоканал» на 2025 рік**

Відповідно до вимог Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердженого Постановою від 26.09.2023 № 1735 «Про затвердження Змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 вересня 2017 року № 1131», з метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіата, які будуть спрямовані на капітальні інвестиції в будівництво, реконструкцію, модернізацію об'єктів водопостачання та водовідведення, міським комунальним підприємством «Хмельницькводоканал» розроблена інвестиційна програма (інвестиційний проект) на 2025 рік.

Коротка інформація про ліцензіата.

Ліцензіат, МКП «Хмельницькводоканал», комунальної форми власності заснований у 1909 році і знаходиться за адресою: 29007, м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 75.

Тел./факс (0382) 78-75-06, e-mail kmwater@ukr.net Код за ЄДРПОУ 03356128.

Директор МКП «Хмельницькводоканал» Надольний Олександр Васильович.

Підприємство працює на підставі Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення зареєстрованих в Міністерстві юстиції України згідно постанови № 1508 від 18.07.2019р.

Предметом діяльності підприємства є:

безперебійне постачання якісної питної води споживачам, прийняття стічних вод у комунальну каналізацію і їх очистка;

розвиток і вдосконалення систем водопостачання та водовідведення з метою максимального забезпечення потреб абонентів;

надання інших платних видів послуг підприємствам, установам, організаціям і фізичним особам, які не заборонені Законом;

здійснення заходів щодо охорони навколишнього середовища і бережливого використання природних ресурсів;

виконання під'єднань, будівництво водопровідних та каналізаційних мереж.

Основна мета та цілі інвестиційної програми:

підвищення стабільності і надійності роботи систем водопостачання та водовідведення;

забезпечення охорони та раціонального використання джерел питного водопостачання; заміна зношеного та морально застарілого обладнання;

заміна та реконструкція зношених ділянок водопроводів;

скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів;

безаварійний прийом та перекачування стічних вод та їх очистка;

раціональне використання води та зменшення її втрат;

покращення показників безпеки та якості продукції;

впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та обладнання;

зменшення кількості аварійних ситуацій у системі водопровідно-каналізаційного господарства;

зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище.

Фінансування заходів інвестиційної програми здійснюється за рахунок амортизаційних відрахувань.

Загальна сума коштів для виконання інвестиційної програми складає 34361,84 тис. грн (без ПДВ), з них: водопостачання — 18202,27 тис. грн,
водовідведення — 16159,57 тис. грн.

Водопостачання

Для водопостачання м.Хмельницького питна вода видобувається із підземних джерел буровими свердловинами, накопичується в резервуарах водопровідних насосних станцій, дезинфікується гіпохлоритом натрію і подається водогонами розподільчою мережею до споживачів, в основному населенню.

Якість води по основним показникам відповідає діючим в Україні нормативам (ДсанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною») з дозволеними Мінохорони здоров'я відхиленнями по вмісту заліза, аміаку, жорсткості, які є природного, а не техногенного походження.

Вода видобувається з 6-ти міських водозаборів і окремого, розташованого на відстані 34 км від міста Чернелівського водозабору. На водозаборах розташовано: свердловини-59 шт.; насосні станції 2-го підйому – 8 шт. Вода з Чернелівського водозабору подається в місто по водогону діаметром 1000 мм протяжністю 34 км.

Кількість тієї води в загальному обчисленні становить до 80% від витрат міста, тобто цей водозабір є домінуючим.

Термін експлуатації водозаборів: «Центральний» з 1930 р., «Кудрянка» з 1964 р., «Південний» з 1965 р., «Західний» з 1968 р., «Шаровечка» з 1974 р., «Чернелівський» з 1981 р. і він є достатньо потужним з запасом (105000 м³/добу) для подальшого освоєння та експлуатації.

Міські водозабори розташовані в основному в зоні інтенсивної техногенної діяльності, а Чернелівський – в зоні сільського господарства.

Система водопостачання включає дев'ять водопровідних насосних станцій, 3 станції очисних споруд а також 15 резервуарів чистої води з монолітного чи збірного бетону загальною місткістю 68500 м³.

Загальна довжина трубопроводів у системі водопостачання складає 703,44 км, зношеність яких складає 46,7 %, а Чернелівський водогін, який побудований в одну нитку, зношений більш ніж на 60 %. На теперішній час побудовано 19,9 кілометрів другої нитки Чернелівського водогону. При будівництві водогону впроваджуються новітні технології транспортування води, що дозволить уникнути проблем швидкого замулювання і корозії трубопроводів та зберегти якість питної води. По трасі водогону існують попутні приєднання з подачею води у села Заслучне, Чепелівка, Слобідка Чернелівська, Котюржинці, Марківці, Сорокодуби, Моньки, Чернелівка. Протяжність сільських водопровідних мереж становить близько 67 км.

Загальна протяжність водопроводів становить 703,44 км:

Водоводи - 143,50 км, з них зношені — 69,92 км;

Вуличні водопроводи — 368,79 км, з них зношені — 177,36 км;

Внутріквартальні та дворові — 191,15 км з них зношені - 80,23 км.

Водоканал самостійно експлуатує більше 36 енергопостачальних підстанцій, розподільного обладнання та майже 82 км електричних кабельних та повітряних ліній.

Послугами систем централізованого водопостачання користуються 124837 абонентів. Населення споживає в середньому 220 л води на особу за добу.

Першочергово, для забезпечення надійного та безперебійного водопостачання міста, необхідно провести завершення будівництва другої нитки водогону від Чернелівського водозабору.

Водовідведення

В місті працює повна роздільна господарсько – побутова каналізаційна мережа, яка експлуатується з 1976 року.

МКП «Хмельницькводоканал» здійснює водовідведення та очищення стічних вод, що надходять від побутових та промислових споживачів, державних і комерційних підприємств. До каналізаційної мережі підключено близько 85% населення міста. До складу системи водовідведення входять самопливні каналізаційні мережі та колектори, напірні каналізаційні трубопроводи, 30 каналізаційних насосних станцій та два майданчика каналізаційних очисних споруд (КОС).

Каналізаційні насосні станції (КНС) розташовані в різних частинах міста відповідно до рельєфу території та басейнів каналізування. Кожна КНС обладнана приймальними резервуарами, решітками та лічильниками технологічного обліку стічних вод.

Каналізаційна мережа збудована з труб діаметром 150-1400 мм довжиною 411,00 км та складається з:

- головних колекторів – 44,06 км, з них зношені — 27,50 км;
- напірних трубопроводів – 60,45 км, з них зношені — 24,57 км;
- вуличних мереж – 139,30 км, з них зношені — 55,40 км;
- внутріквартальних та дворових мереж – 167,19 км з них зношені – 75,94 км.

Каналізаційні очисні споруди (КОС) розташовані на двох майданчиках.

КОС – 1 потужністю 30000 м³/добу знаходиться в мікрорайоні Раково і проводять повну біологічну очистку стоків з використанням біофільтрів і здійснюється скид очищених стоків в річку Кудрянка. Рік введення в експлуатацію 1968, проєктна потужність 35 тис.м³/добу, фактична потужність 6 тис.м³/добу.

Схема руху води: приймальна камера → механічні решітки → пісколовки → первинні відстійники → біофільтри → вторинні відстійники → біологічні ставки → знезараження → скид.

Схема руху осаду: первинні відстійники → мулові майданчики; освітлювач → мулові майданчики; вторинні відстійники → мулова насосна станція → первинні відстійники → мулові майданчики.

КОС – 2 розташовані біля с. Давидківці, мають виробничу потужність 75000 м³/добу, проводить повну біологічну очистку стоків з використанням аеротенків – скид очищених стоків здійснюють в річку Південний Буг. Рік введення в експлуатацію 1987, проєктна потужність 75 тис.м³/добу, фактична потужність 32 тис.м³/добу.

Схема руху води: приймальна камера → механічні решітки → пісколовки → первинні відстійники → трьохкоридорні аеротенки → вторинні відстійники → знезараження → скид.

Схема руху осаду: - пісколовки → мулові майданчики; первинні відстійники → мулова насосна станція → мулові майданчики; вторинні відстійники → мулоушільнювачі → мулові майданчики.

Каналізаційні очисні споруди до свого складу включають такі типи споруд:

КОС-2

- решітка — ручна;
- решітка механічна;
- пісколовки 2 шт. діаметром 6 м;
- первинні відстійники — 4 шт. діаметром 30 м;
- аеротенки — 6 шт. трьохкоридорні, шириною 6 м;
- вторинні відстійники — 4 шт. діаметром 30 м;
- мулові майданчики — 9 шт. старі, 12 шт. - нових;
- насосна станція сирого осаду;
- мулова насосна станція;
- дренажна насосна станція;

- повітродувна насосна станція;
- повітродувка ТВ-300-А-114-2.


КОС-1

- решітка ручна 2 шт.;
- пісколовки 4 шт. діаметром 6 м;
- первинні відстійники 16 шт. діаметром 10 м;
- освітлювачі 8 шт. діаметром 15 м.;
- біофільтри 6 шт. діаметром 30 м.;
- вторинні відстійники 12 шт.;
- біологічні ставки 3 шт.;
- мулові майданчики 10 шт.;
- станція рецеркуляції;
- мулова насосна станція;
- дренажна насосна станція.

У зв'язку із фізичним зношенням споруд, змінами вхідних показників стічних вод міста, а також підвищення нормативних вимог до очищення стоків нагальним є необхідність їх реконструкції при обов'язковому використанні при цьому сучасних ефективних, надійних та енергозберігаючих технологій та обладнання.

Директор

МКП «Хмельницькводоканал»

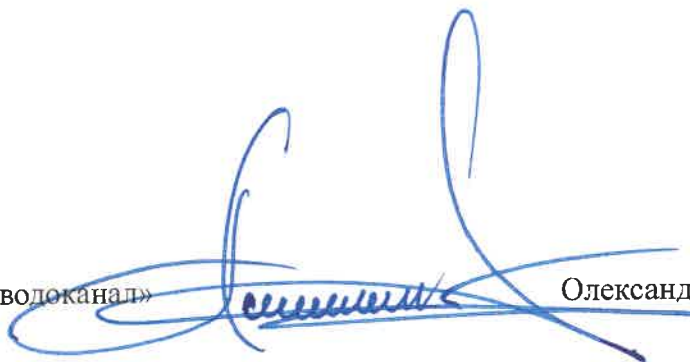

Олександр НАДОЛЬНИЙ